

东实旗康苑项目 10kV 外线工程答疑补充公告


各供应商：

关于东实旗康苑项目 10kV 外线工程（招标编号：DGQS-SX-01-028-208(2023)）针对供应商提出的疑问，经采购人答复如下：

1、请问招标图纸中这两个高压进线电缆的驳接点的位置是否已通过供电局的确认？

答：以图纸为准进行报价。

2、招标图纸中该高压进线驳接点经核查在凤岗镇那边的，而此项目在长安镇，请问能否提供该高压进线驳接点的正确名称。

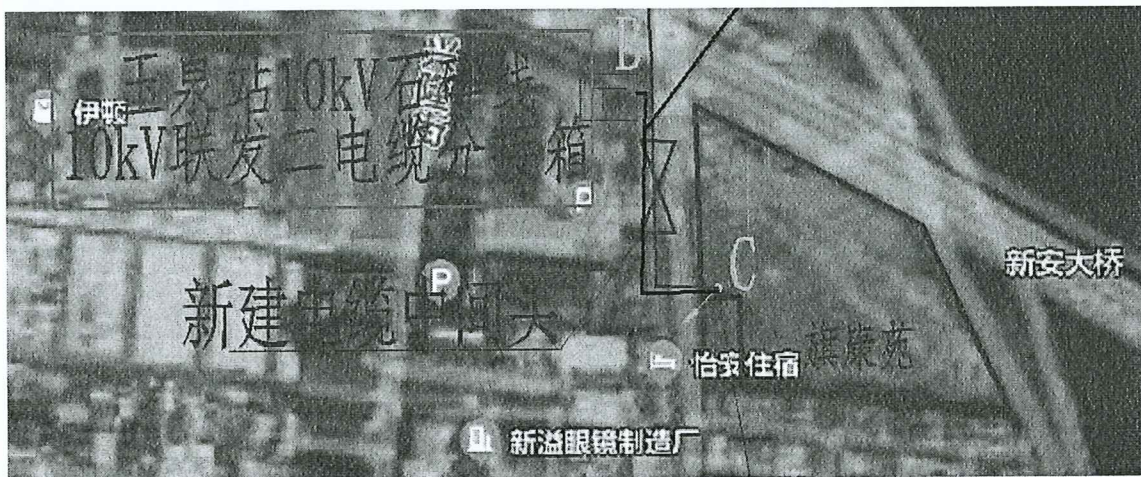

答：东宝站 10kV 安居线长安食品 4 号公用电缆分接箱。

3、此部分项目要求中工作内容包含了分接箱安装及电缆桥架安装，但招标工程量清单中未有此部分内容，请问该部分是否在本次招标范围内？

三、商务要求

（一）项目要求

1. 外进线电缆安装工程部分：由红线外电缆分接箱接驳两路10kv高压电缆至本项目配电房高压柜G01、G02处（工作内容包括但不限于分接箱安装、电缆敷设、电缆保护管敷设、电缆井安装、电缆桥架安装、电缆头制作、供电安健环安装及用电系统试验。具体建设规模以招标清单及参考图纸为准）。

答：以图纸为准进行报价。

4、请问该项目是否需要招标代理机构服务费及总包服务费？

答：招标代理机构服务费由甲方支付。总包服务费由总包单位收取，按分包工程合同价款的 1%计取。

